

# 亚太森博（广东）纸业有限公司环境信息公开

## （2019年）

### （一）基本信息

企业名称	亚太森博（广东）纸业有限公司	电话	0750-6503150
法定代表人	李建绍	传真	0750-6503166
统一社会信用代码	91440700744486250P	经度	113° 03' 08"
生产地址	江门市新会区双水镇沙路村瑞丰工业园一号	纬度	22° 22' 26"
主要产品	高档文化纸	规模	90万吨/年
生产经营和管理服务的主要内容	生产、加工、销售各类高档文化用纸（不含新闻纸）；书写原纸的批发、进口及其他相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。为船舶提供码头，在港区内提供货物装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		

### （二）排污信息

#### 1、废水排污信息

2019年废水排放信息					
排放口数量	1个			排放口编号	WS-1205023
排放口位置	江门市新会区双水镇沙路村			污水排放量(万吨)	473.665
排放口经度	113° 03' 43"			排放方式	连续性排放
排放口纬度	22° 21' 54"			排放去向	崖门水道
执行的排放标准	《制浆造纸工业水污染物排放标准》 (GB3544-2008)				
主要污染物名称	排放浓度	排放总量	超标情况	执行的排放限值	核定允许排放总量
COD	26.374	124.924	/	≦50mg/L	704吨/年
氨氮	0.510	2.413	/	≦5mg/L	62吨/年
悬浮物	18.463	87.453	/	≦30mg/L	/
总磷	0.048	0.227	/	≦0.8mg/L	7吨/年
总氮	2.674	12.667	/	≦12mg/L	103吨/年
BOD5	7.093	33.598	/	≦20mg/L	/

#### 2、废气排污信息


2019年废气排放信息					
排放口数量	1个			排放口编号	FQ-1205023
排放口位置	江门市新会区双水镇沙路村			废气排放量(万立方米)	416127.8116
排放口经度	113° 03' 30"			排放口类型	燃烧废气排放口
排放口纬度	22° 22' 01"			排放口高度	180米
执行的排放标准	火电厂大气污染物排放标准 (GB 13223-2011)			排放方式	连续性排放
主要污染物名称	折算排放浓度	排放总量	超标情况	执行的排放限值	核定排放总量
二氧化硫	3.33	13.44	/	≦100mg/m <sup>3</sup>	430吨/年
氮氧化物	58.33	269.39	/	≦100mg/m <sup>3</sup>	288吨/年
烟尘	11.87	53.74	/	≦20mg/m <sup>3</sup>	/
林格曼黑度	<1级	/	/	1级	/
汞及其化合物	0.00001	/	/	≦0.03mg/m <sup>3</sup>	/

### （三）防治污染设施的建设和运行情况；

## 1、废水治理设施的建设和运行情况

公司配套建设污水处理站1座，设计处理规模为30000m<sup>3</sup>/d，污水实际日均处理量约为15000 m<sup>3</sup>/d，污水处理站采用“物化+A/O生物氧化”处理工艺，处理后排放的废水达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）的排放要求。


污水处理站工艺流程图如下：

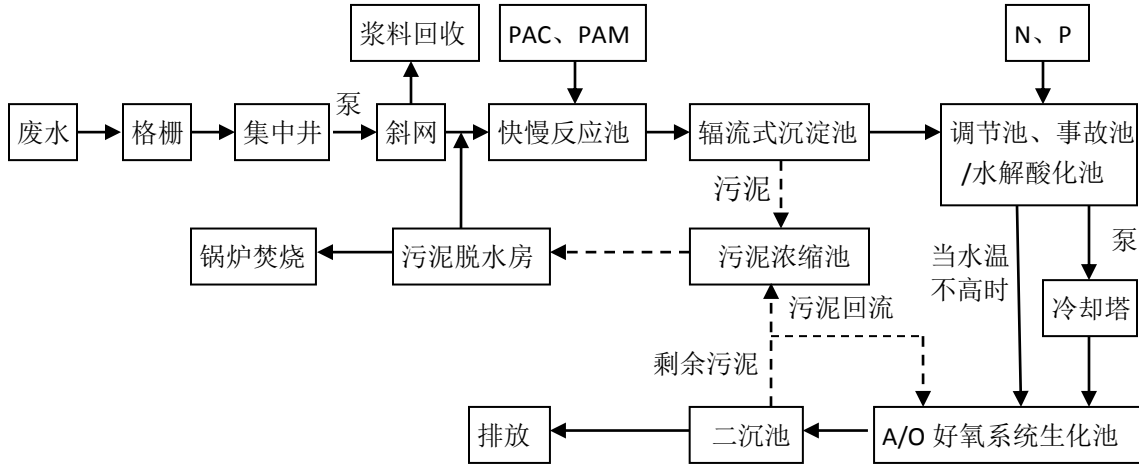

## 2、废气治理设施的建设和运行情况

公司采用热电联供方式进行供汽供电，配套有410t/h循环流化床锅炉和发电机组，锅炉燃煤含硫量为0.7%以下。锅炉烟气治理采用“炉内喷钙干法脱硫+SNCR脱硝+电袋除尘+湿法脱硫”治理工艺，除尘效率大于99.8%，脱硫效率大于85%。处理后烟气达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）相应的排放限值要求。

烟气治理工艺流程图如下：

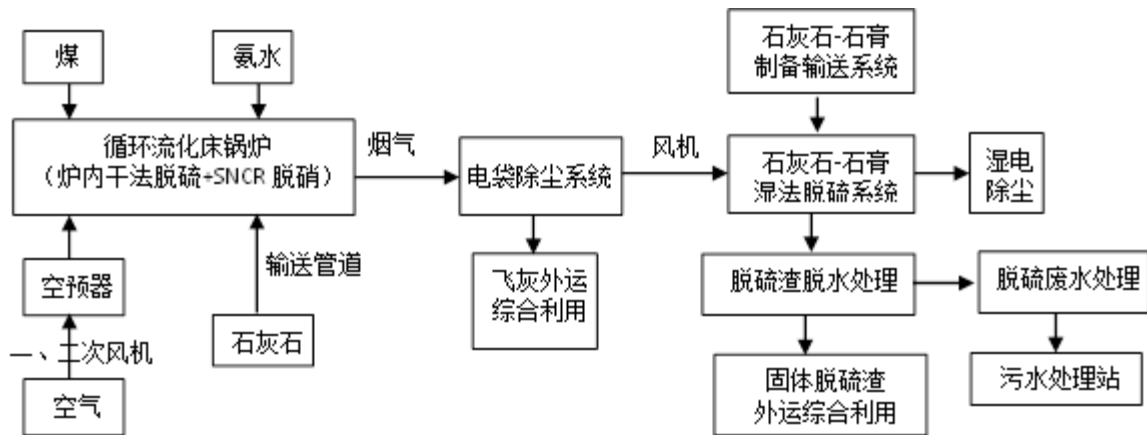

### (四) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

项目名称		年产 45 万吨 高档文化纸 项目	增资扩产项目		配套码头工程调整建设规模建 设项目		年产 6 万吨 生活用纸项 目
环评 审批	审批 机构	广东省环境 保护局	广东省环境保护厅		江门市新会区环境保护局		江门市环境 保护局
	审批 时间	2002. 12. 31	2012. 1. 19		2016. 9. 21		2013. 2. 6
	审批 文号	粤环函 [2002]881 号	粤环审[2012]34 号		银环建[2016]3 号		江环审 [2013]46 号
竣工 环保 验收	验收 机构	广东省环境 保护厅	废水和废气 自主验收	噪音和固 废： 广东省生态 环境厅	废水和废气 自主验收	噪音和固 废：江门市 新会区环境 保护局	待建
	验收 时间	2013. 6. 19	2018. 7. 04	2018. 12. 26	2018. 09. 07	2018. 09. 12	待建
	验收 文号	粤环审 [2013]160 号	备案号： sp20180704001	粤环审 [2018]506 号	备案号 SP20180907004	新环验 [2018]37 号	待建
清洁 生产 审核	验收 机构	江门市经信局					/
	验收 时间	2017. 12. 18					/
突发 环境 事件 应急 预案	备案 机构	江门市环境保护局					/
	备案 时间	2018. 1. 5					/
	备案 编号	440705-2018-001M					/
排污 许可 证信 息	许可 证编 号	91440700744486250P001P					/
	有效 期限	2017. 6. 15 至 2020. 6. 14					/

#### (五) 突发环境事件应急预案

见附件。

#### (六) 其他应当公开的环境信息

环境自行监测方案见附见。