

# 亚太森博（广东）纸业有限公司环境信息公开

## （2020年）

### 一、基本信息

企业名称	亚太森博（广东）纸业有限公司	电话	0750-6503150
法定代表人	洪庆隆	传真	0750-6503166
统一社会信用代码	91440700744486250P	经度	113°03'08"
生产地址	江门市新会区双水镇沙路村瑞丰工业园一号	纬度	22°22'26"
主要产品	高档文化纸	规模	90万吨/年
生产经营和管理服务的主要内容	生产、加工、销售各类高档文化用纸、各类高档生活用纸、各类高档无纺布及制品（水刺无纺布、湿面巾、干面巾、面膜、擦拭布等）；纸浆、书写原纸、新闻纸、水刺无纺布的批发、进口及其相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；为船舶提供码头，在港区内提供货物装卸服务。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		

### 二、排污信息

#### 1、废水排污信息

2020年废水排放信息					
排放口数量	1个			排放口编号	WS-1205023
排放口位置	江门市新会区双水镇沙路村			污水排放量(万吨)	553.426
排放口经度	113°03'43"			排放方式	连续性排放
排放口纬度	22°21'54"			排放去向	崖门水道
执行的排放标准	《制浆造纸工业水污染物排放标准》 (GB3544-2008)				
主要污染物名称	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (吨)	超标情况	执行的排放限值	核定允许排放总量
COD	21.29	118.043	/	≦50mg/L	704吨/年
氨氮	0.339	2.210	/	≦5mg/L	62吨/年
悬浮物	13.695	75.792	/	≦30mg/L	/
总磷	0.061	0.338	/	≦0.8mg/L	7吨/年
总氮	3.866	21.393	/	≦12mg/L	103吨/年
BOD5	7.225	39.985	/	≦20mg/L	/

#### 2、废气排污信息


2020年废气排放信息					
排放口数量	1个			排放口编号	FQ-1205023
排放口位置	江门市新会区双水镇沙路村			废气排放量(万立方米)	297663.301
排放口经度	113°03'30"			排放口类型	燃烧废气排放口
排放口纬度	22°22'01"			排放口高度	180米
执行的排放标准	火电厂大气污染物排放标准 (GB 13223-2011)			排放方式	连续性排放
主要污染物名称	折算排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (吨)	超标情况	执行的排放限值	核定排放总量
二氧化硫	24.436	105.052	/	≦100mg/m <sup>3</sup>	430吨/年
氮氧化物	63.731	274.890	/	≦100mg/m <sup>3</sup>	288吨/年
烟尘	2.968	12.707	/	≦20mg/m <sup>3</sup>	/
林格曼黑度	<1级	/	/	1级	/
汞及其化合物	0.00001	/	/	≦0.03mg/m <sup>3</sup>	/

### 三、防治污染设施的建设和运行情况

#### 1、废水治理设施的建设和运行情况

公司配套建设一座污水处理站，设计处理规模为 30000m<sup>3</sup>/d，污水实际日均处理量约为 15000 m<sup>3</sup>/d，污水处理站采用“物化+A/O 生物氧化”+深度处理的处理工艺，处理后排放的废水达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）的排放要求。


污水处理站工艺流程图如下：

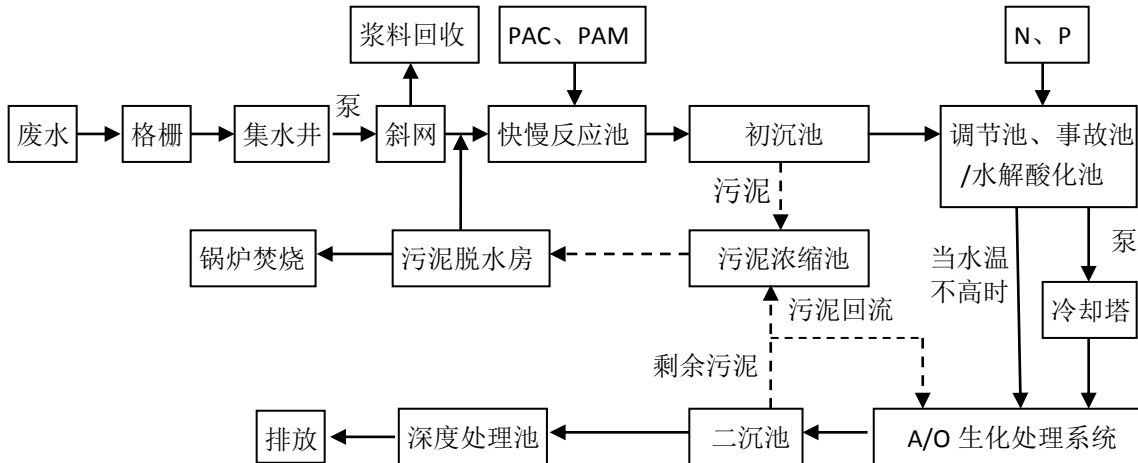

#### 2、废气治理设施的建设和运行情况

公司采用热电联供方式进行供汽供电，配套有 410t/h 循环流化床锅炉和 60MW 发电机组，锅炉燃煤含硫量低于 0.7%。锅炉烟气治理采用“炉内喷钙干法脱硫+SNCR 脱硝+电袋除尘+湿电除尘+石灰石-石膏湿法脱硫”治理工艺，除尘效率大于 99.8%，脱硫效率大于 85%。处理后烟气达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）相应的排放限值要求。

烟气治理工艺流程图如下：

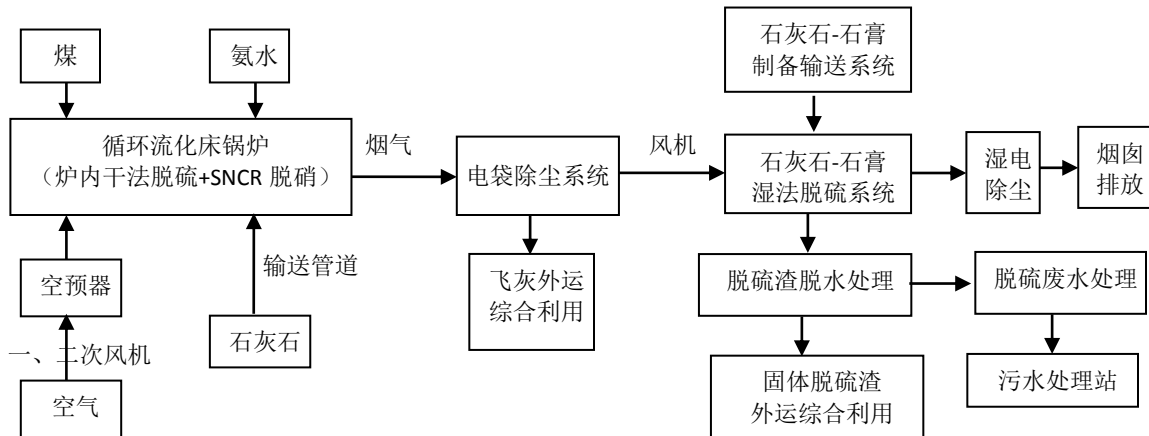

#### 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

项目名称		年产 45 万吨 高档文化纸 项目	增资扩产项目		配套码头工程调整建设规模建 设项目		年产 6 万吨 生活用纸项 目	年产 1.7 万吨 水刺无纺布 项目
环评 审批	审批 机构	广东省环境 保护局	广东省环境保护厅		江门市新会区环境保护局		江门市环境 保护局	江门市生态 环境局新会 分局
	审批 时间	2002.12.31	2012.1.19		2016.9.21		2013.2.6	2019.11.27
	审批 文号	粤环函 [2002]881 号	粤环审[2012]34 号		银环建[2016]3 号		江环审 [2013]46 号	江新环审 [2019]101 号
竣工 环保 验收	验收 机构	广东省环境 保护厅	废水和废气 自主验收	噪音和固 废： 广东省生态 环境厅	废水和废气 自主验收	噪音和固 废：江门市 新会区环境 保护局	待建	待验收
	验收 时间	2013.6.19	2018.7.04	2018.12.26	2018.09.07	2018.09.12	待建	待验收
	验收 文号	粤环审 [2013]160 号	备案号： sp20180704001	粤环审 [2018]506 号	备案号 SP20180907004	新环验 [2018]37 号	待建	待验收
清洁 生产 审核	验收 机构	江门市经信局						
	验收 时间	2017.12.18						
突发 环境 事件 应急 预案	备案 机构	江门市环境保护局						
	备案 时间	2018.1.5						
	备案 编号	440705-2018-001M						
排污 许可 证信 息	许可 证编 号	91440700744486250P001P						
	有效 期限	2020.6.15 至 2025.6.14						

#### 五、突发环境事件应急预案

见附件。

#### 六、其他应当公开的环境信息

环境自行监测方案见附件。